



# homematic IP

**Homematic IP Rolladenaktor – Unterputz**  
Homematic IP Shutter Actuator – flush-mount  
Homematic IP Actionneur de volet roulant – encastré

## Installations- und Kurzanleitung

Installation and brief instructions  
Consignes de montage et instructions abrégées



Hier geht's zur ausführlichen Bedienungsanleitung  
Proceed to the detailed manual  
Accédez ici aux instructions d'utilisation complètes

**HmIP-FROLL // 155038 // V1.0 (09/2019)**  
Documentation © 2019 eQ-3 AG, Germany  
All rights and changes reserved. Printed in Hong Kong.

### Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.

**Achtung!** Hinweis auf eine Gefahr. **i** Zusätzliche wichtige Informationen.

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Beiblatt „Sicherheitshinweise und allgemeine Informationen“

### Read the manual carefully and keep it in a safe place.

**Attention!** This indicates a hazard. **i** Additional important information.

- Observe the safety information in the supplement „Safety instructions and general information“

### Lire attentivement les consignes et les conserver dans un endroit sûr.

**Attention !** Indique un danger. **i** Autres informations importantes.


- Respectez les consignes de sécurité mentionnées sur la fiche annexe intitulée « Consignes de sécurité et informations générales »

**Bevollmächtigter des Herstellers:**  
Manufacturer's authorised representative:  
Mandataire du fabricant :


eQ-3 AG  
Maiburger Straße 29  
26789 Leer/Germany  
www.eQ-3.de

## Geräteübersicht // Device overview // Aperçu de l'appareil

- A** Systemtaste (Resetaste und LED) // System button (teach-in/pairing button and LED) // Touche système (touche de réinitialisation et DEL)
- B** Fixieröse // Fixing lug // Œillet de fixation
- C** Anschlussklemme für 2↑ (Motor „Hoch“) // Connecting terminal for 2↑ (motor "up") // Borne de raccordement pour 2↑ (moteur « Relever »)
- D** Anschlussklemme für 1↓ (Motor „Runter“) // Connecting terminal for 1↓ (motor "down") // Borne de raccordement pour 1↓ (moteur « Abaisser »)
- E** Anschlussklemme für L↑ (Außenleiter) // Connecting terminal for L↑ (phase conductor) // Borne de raccordement pour L↑ (conducteur externe)
- F** Anschlussklemme für N (Neutralleiter) // Connecting terminal for N (neutral conductor) // Borne de raccordement pour N (conducteur neutre)
- G** Anschlussklemme für S1 (Tastereingang „Runter“) // Connecting terminal for S1 (push-button input "down") // Borne de raccordement pour S1 (entrée de bouton-poussoir « Abaisser »)
- H** Anschlussklemme für S2 (Tastereingang „Hoch“) // Connecting terminal for S2 (push-button input "up") // Borne de raccordement pour S2 (entrée de bouton-poussoir « Relever »)


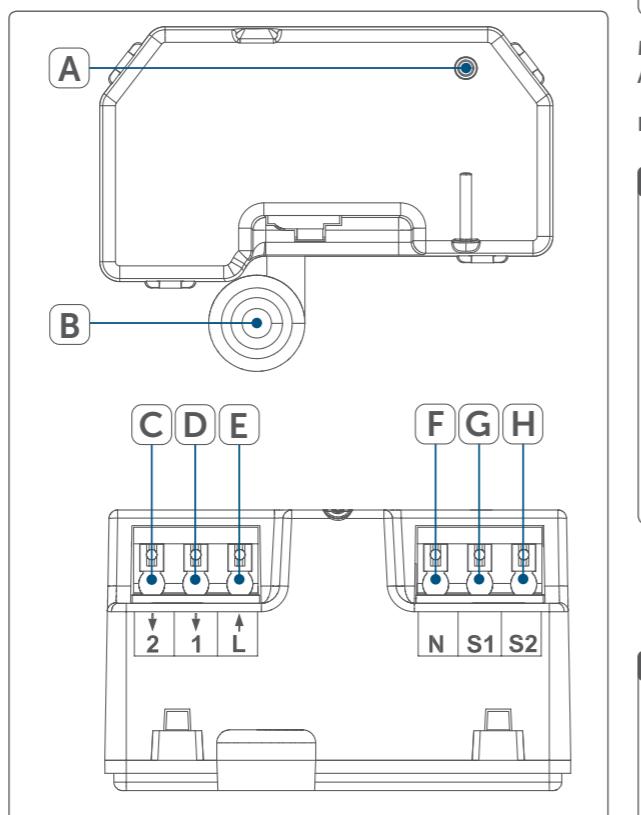


## Auf Stromlosigkeit prüfen // Make sure mains power is disconnected // Vérifiez que le système est hors tension

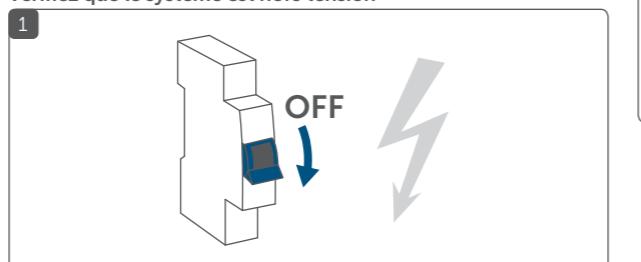


- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Rückseite!
- Observe the safety instructions on the back side!
- Respectez les consignes de sécurité figurant au dos !

## Aktor anschließen // Connect the actuator // Raccorder l'actionneur

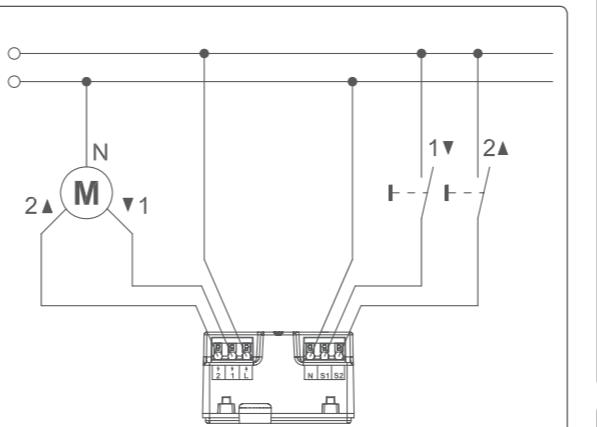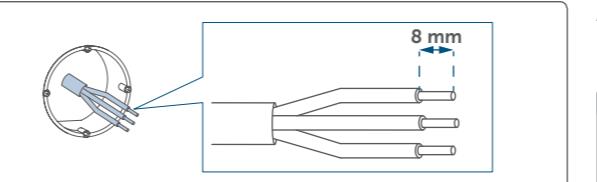


## Montage // Mounting // Montage

- A** Einsetzen in eine Unterputzdose // Into a flush-mounted box // Installation dans un boîtier encastré
- B** Einsetzen in eine Aufputzdose // Into a surface mounted box // Installation dans un boîtier apparent

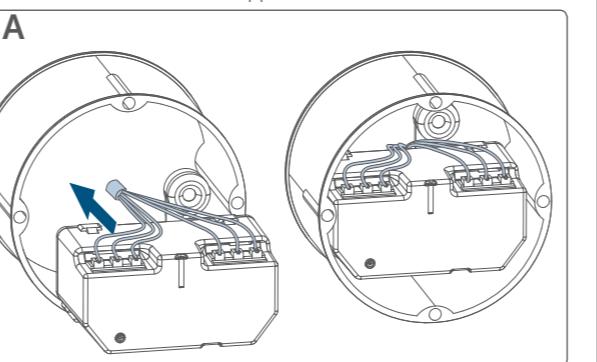


- Entfernen Sie ggf. die Fixieröse (B).
- Remove the fixing lug, if required (B).
- Le cas échéant, retirez l'œillet de fixation (B).

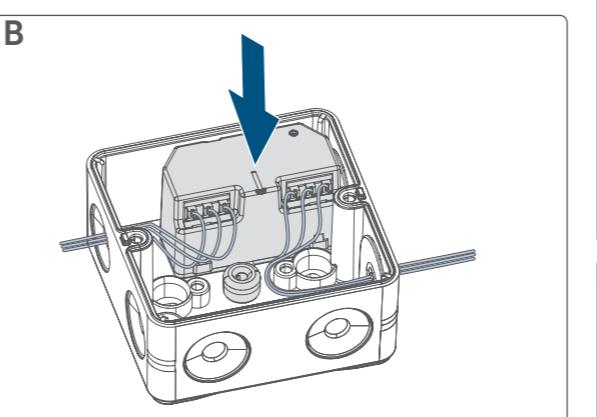


- Setzen Sie den Aktor mit der Fixieröse (B) auf den Haltedom – schrauben Sie ihn ggf. fest.
- Fix the actuator to the holding mandrel using the fixing lug (B) – screw it tight (if necessary).
- Posez l'actionneur et l'œillet de fixation (B) sur le dôme de fixation et vissez-le le cas échéant.

## Gerät anlernen an: // Connect device to: // Procéder à l'apprentissage de l'appareil sur :


- A** Homematic IP Access Point (Cloud)
- B** Zentrale // Central Control Unit // Centrale CCU2/CCU3

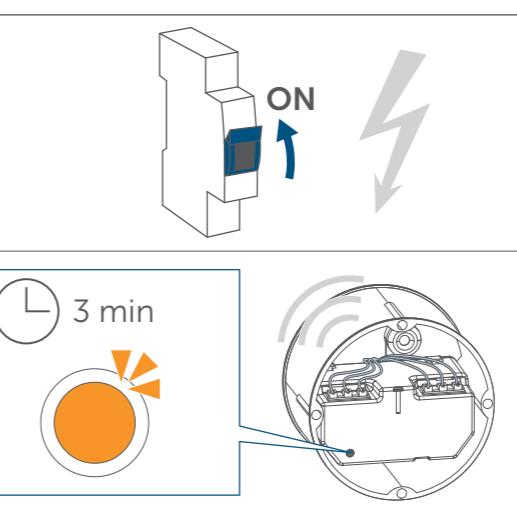

## 6 A

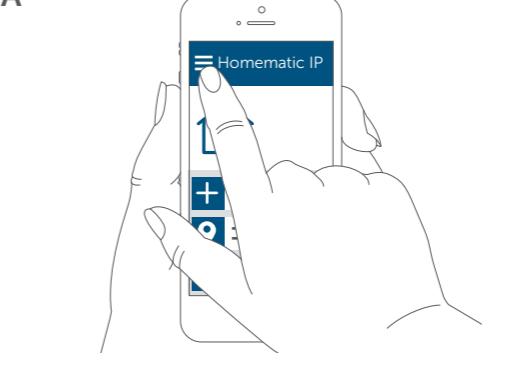


## 6 B

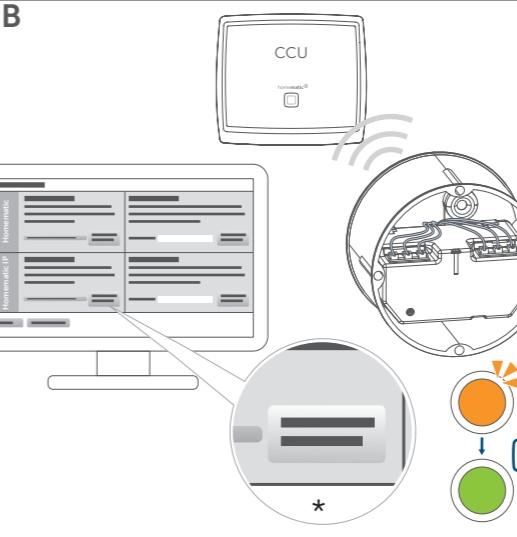

## System einrichten: // Set-up system: // Configurer le système :

- A** Homematic IP Access Point (Cloud)
- B** Zentrale // Central Control Unit // Centrale CCU2/CCU3

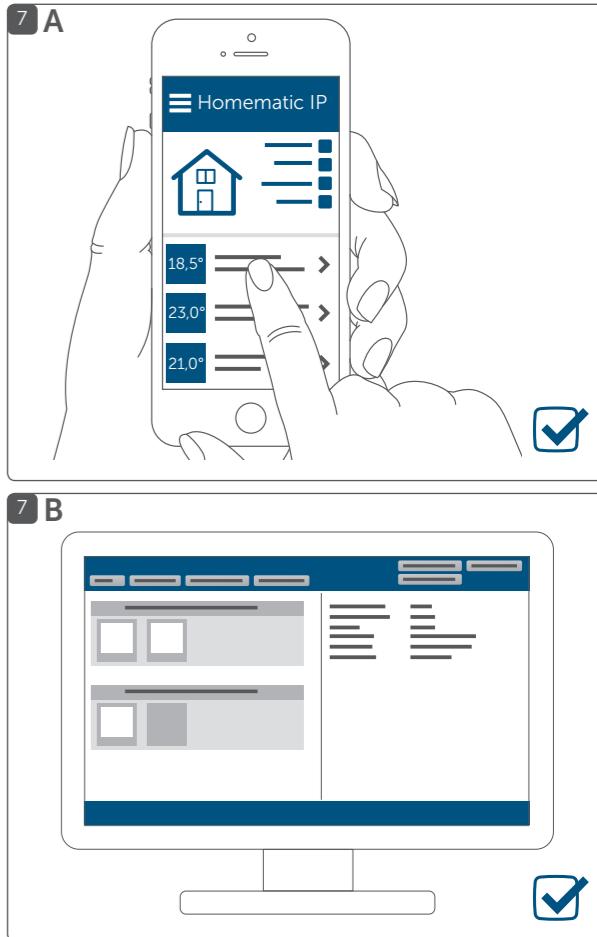

Ausführliche Handbücher für... //  
Detailed manuals for... //  
Manuels complets pour...

Homematic IP App //  
Appli Homematic IP

WebUI Software //  
Logiciel WebUI



\*HmIP-Gerät anlernen // Teach-in HmIP device

## Funktion

Dieses Gerät ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und kommuniziert über das Homematic IP Funkprotokoll. Alle Geräte des Systems können komfortabel und individuell per Smartphone über die Homematic IP App konfiguriert werden. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, Homematic IP Geräte über die Zentrale CCU2/CCU3 oder in Verbindung mit vielen Partnerlösungen zu betreiben. Welcher Funktionsumfang sich innerhalb des Systems im Zusammenspiel mit weiteren Komponenten ergibt, entnehmen Sie bitte dem Homematic IP Anwenderhandbuch.

Der Homematic IP Rolladenaktuator eignet sich für die Montage in einer Unterputz- oder Aufputzdose und ermöglicht eine komfortable und individuelle Steuerung angeschlossener Wechselspannungsmotoren für Rollläden oder Markisen. So lassen sich elektrisch betriebene Behänge automatisch hoch- bzw. herunterfahren.

Die Bedienung der Rollläden bzw. Markisen erfolgt ganz bequem über einen externen Taster, per Funk-Fernbedienung oder über die Homematic IP App.

Alle technischen Dokumente und Updates finden Sie stets aktuell unter [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com).

## Hinweise zur Installation

Die Installation darf nur in handelsüblichen Schalterdosen (Geräteräumen) gemäß DIN 49073-1 oder Aufputzdosen gemäß DIN 60670-1 (z. B. Abox 025 oder Abox 040) erfolgen.

Beachten Sie beim Anschluss an die Geräteklemmen die hierfür zulässigen Leitungen und Leitungsquerschnitte

Der Stromkreis, an dem das Gerät und die Last angeschlossen wird, muss mit einem Leitungsschutzschalter gemäß EN60898-1 (Austösecharakteristik B oder C, max. 16 A Nennstrom, min. 6 kA Abschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3) abgesichert sein. Installationsvorschriften lt. VDE 0100 bzw. HD384 oder IEC 60364 müssen beachtet werden.

Verschließen Sie die Auf- bzw. Unterputzdose vor dem Wiedereinschalten der Haussicherung mit der zugehörigen Abdeckung.

## Technische Daten // Technical specifications // Caractéristiques techniques

DE	EN	FR	Werte
Geräte-Kurzbezeichnung	Device short name	Désignation synthétique de l'appareil	HmIP-FROLL
Versorgungsspannung	Supply voltage	Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Stromaufnahme (max.)	Current consumption (max.)	Courant absorbé (maxi.)	2,2 A
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	Standby power consumption	Puissance absorbée en mode veille	0,2 W
Max. Schaltleistung	Max. switching capacity	Puissance de commutation maxi.	500 VA
Lastart	Load type	Type de charge	Motorlast // motor load // charge du moteur
Relais	Relay	Relais	1x Wechsler, 1x Schließer // 1x NO contact, 1x changeover contact // 1x contact inverseur, 1x contact à fermeture
Leitungsart und -querschnitt	Cable type and cross section	Type et section de câble	starre und flexible Leitung: 0,75-1,5 mm <sup>2</sup> rigid and flexible cable: 0,75-1,5 mm <sup>2</sup> câble rigide et flexible: 0,75-1,5 mm <sup>2</sup>
Installation	Installation	Pose	Ausschließlich in Schalterdosen (Geräteräumen) gemäß DIN 49073-1 oder Verbindungsboxen (Aufputzdosen) gemäß DIN 60670-1 // only in switch boxes (device boxes) in accordance with DIN 49073-1 or junction boxes (surface-mounting boxes) in accordance with DIN 60670-1 // uniquement dans des boîtiers de commutateurs (boîtiers d'encastrement) selon la norme DIN 49073-1 ou boîtiers de jonction (boîtiers apparents) selon la norme DIN 60670-1
Schutzart	Degree of protection	Type de protection	IP20
Schutzklasse	Protection class	Classe de protection	II
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température ambiante	-10 bis +55 °C // -10 to +55 °C // -10 à +55 °C
Abmessungen (B x H x T)	Dimensions (W x H x D)	Dimensions (l x H x P)	54 x 33 x 41 mm
Gewicht (inkl. Batterien)	Weight (including batteries)	Poids (avec piles)	40 g
Funk-Frequenzband	Radio frequency band	Bande de fréquence radio	868,0-868,6 MHz/869,4-869,65 MHz
Max. Funk-Sendeleistung	Maximum radiated power	Puissance d'émission radio maxi.	10 dBm
Empfängerkategorie	Receiver category	Catégorie de récepteur	SRD category 2 // SRD catégorie 2
Typ. Funk-Freifeldreichweite	Typ. open area RF range	Type Portée radio en champ libre	180 m
Duty Cycle	Duty cycle	Duty cycle	< 1 % pro h / < 10 % pro h // < 1 % per h / < 10 % per h // < 1 % par h / < 10 % par h

Zugelassene Leitungsquerschnitte zum Anschluss an den Rolladenaktuator sind:

Starre Leitung [mm <sup>2</sup> ]	Flexible Leitung mit und ohne Aderendhüse [mm <sup>2</sup> ]
0,75 – 1,50	0,75 – 1,50

Sollten für die Montage bzw. Installation des Geräts Änderungen oder Arbeiten an der Hausinstallation (z. B. Ausbau, Überbrücken von Schalter- oder Steckdoseneinsätzen) oder an der Niederspannungsverteilung erforderlich sein, ist unbedingt folgender Sicherheitshinweis zu beachten:

**Hinweis! Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!\***

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie Ihr eigenes Leben und das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage. Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden. **Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!**

**\*Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation:** Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschalten;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdeung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die eQ-3 AG, Maiburger Str. 29, 26789 Leer, Deutschland, dass der Funkanlagentyp Homematic IP HmIP-FROLL der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com)

## EN

## Function

This device is part of the **Homematic IP smart home system** and works with the Homematic IP radio protocol. All devices of the Homematic IP system can be configured comfortably and individually with a smartphone via the Homematic IP app. Alternatively, you have the option of operating Homematic IP devices via the CCU2/CCU3 or in conjunction with many partner solutions. The available functions provided by the system in combination with other components are described in the Homematic IP User Guide.

The **Homematic IP Shutter Actuator** is suitable for installation with a flush-mounting or surface-mounting box and offers individual control of connected AC motors used with shutters and awnings. Thus, electrically operated window coverings are moved up and down automatically.

Shutters and awnings are operated easily via an external push-button, via remote control or the Homematic IP app.

All current technical documents and updates are provided at [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com).

## Information on the installation

Installation may only take place in normal commercial switch boxes (device boxes) in accordance with DIN 49073-1 or surface-mounting boxes in accordance with DIN 60670-1 (e.g. Abox 025 or Abox 040).

When connecting to the device terminals, take the permissible cables and cable cross sections into account.

The circuit to which the device and the load will be connected has to be secured by a cable protection switch in accordance with EN60898-1 (tripping characteristic B or C, max. 16 A rated current, min. 6 kA interrupting rating, energy limiting class 3). Installation regulations according to VDE 0100 and HD382 or 60364 have to be considered.

Before switching on the fuse again, close the surface or flush-mounted box with the corresponding cover.

Permitted cable cross sections for connecting to the shutter actuator are:

rigid cable [mm <sup>2</sup> ]	flexible cable with/ without ferrule [mm <sup>2</sup> ]
0,75 – 1,50	0,75 – 1,50

## FR

## Fonction

Cet appareil fait partie du **système Smart Home de Homematic IP** et communique par le biais du Homematic IP Protocole radio. Tous les appareils du système peuvent être configurés facilement et individuellement avec un smartphone à l'aide de l'application Homematic IP. Vous avez également la possibilité d'utiliser les appareils Homematic IP via la centrale CCU2/CCU3 ou en association avec de nombreuses solutions de partenaires.

Geräte-Kurzbezeichnung	Désignation synthétique de l'appareil	HmIP-FROLL
Versorgungsspannung	Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Stromaufnahme (max.)	Courant absorbé (maxi.)	2,2 A
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	Puissance absorbée en mode veille	0,2 W
Max. Schaltleistung	Puissance de commutation maxi.	500 VA
Lastart	Type de charge	Motorlast // motor load // charge du moteur
Relais	Relais	1x Wechsler, 1x Schließer // 1x NO contact, 1x changeover contact // 1x contact inverseur, 1x contact à fermeture
Leitungsart und -querschnitt	Type et section de câble	starre und flexible Leitung: 0,75-1,5 mm <sup>2</sup> rigid and flexible cable: 0,75-1,5 mm <sup>2</sup> câble rigide et flexible: 0,75-1,5 mm <sup>2</sup>
Installation	Pose	Ausschließlich in Schalterdosen (Geräteräumen) gemäß DIN 49073-1 oder Verbindungsboxen (Aufputzdosen) gemäß DIN 60670-1 // only in switch boxes (device boxes) in accordance with DIN 49073-1 or junction boxes (surface-mounting boxes) in accordance with DIN 60670-1 // uniquement dans des boîtiers de commutateurs (boîtiers d'encastrement) selon la norme DIN 49073-1 ou boîtiers de jonction (boîtiers apparents) selon la norme DIN 60670-1
Schutzart	Type de protection	IP20
Schutzklasse	Classe de protection	II
Umgebungstemperatur	Température ambiante	-10 bis +55 °C // -10 to +55 °C // -10 à +55 °C
Abmessungen (B x H x T)	Dimensions (l x H x P)	54 x 33 x 41 mm
Gewicht (inkl. Batterien)	Poids (avec piles)	40 g
Funk-Frequenzband	Bande de fréquence radio	868,0-868,6 MHz/869,4-869,65 MHz
Max. Funk-Sendeleistung	Puissance d'émission radio maxi.	10 dBm
Empfängerkategorie	Catégorie de récepteur	SRD category 2 // SRD catégorie 2
Typ. Funk-Freifeldreichweite	Type Portée radio en champ libre	180 m
Duty Cycle	Duty cycle	< 1 % pro h / < 10 % pro h // < 1 % per h / < 10 % per h // < 1 % par h / < 10 % par h

## DE

If changes or works have to be made on the house installation (e.g. extension, bypass of switch- or socket inserts) or the low-voltage distribution for mounting or installing the device, the following safety instruction must be considered:

Note. Only to be installed by persons with the relevant electro-technical knowledge and experience!\*

Incorrect installation can put your own life at risk and the lives of other users of the electrical system. Incorrect installation also means that you are running the risk of serious damage to property, e.g. because of a fire. You may be personally liable in the event of injuries or damage to property. **Contact an electrical installer!**

**\*Specialist knowledge required for installation:** The following specialist knowledge is particularly important during installation:

- The "5 safety rules" to be used:  
Disconnect from mains; Safeguard from switching on again; Check that system is deenergised; Earth and short circuit; Cover or cordon off neighbouring live parts;
- Select suitable tool, measuring equipment and, if necessary, personal safety equipment;
- Evaluation of measuring results;
- Selection of electrical installation material for safeguarding shut-off conditions;
- IP protection types;
- Installation of electrical installation material;
- Type of supply network (TN system, IT system, TT system) and the resulting connecting conditions (classical zero balancing, protective earthing, required additional measures etc.).

You trouverez dans le manuel de l'utilisateur Homematic IP l'étendue des fonctions du système en association avec d'autres composants.

**Homematic IP Actionneur de volet roulant** est conçu pour être posé dans un boîtier encastré ou apparent et permet une commande confortable et personnalisée des moteurs à courant alternatif pour volets roulants ou marquises.

Ainsi, les stores à commande électrique se relèvent et s'abaissent automatiquement.

La commande des volets roulants ou marquises s'effectue simplement via un bouton-poussoir externe, par télécommande radio ou via l'appli Homematic IP.

Vous trouverez tous les documents techniques actuels et les dernières mises à jour sur [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com).

## Consignes de pose

L'appareil doit être installé uniquement dans des boîtiers de commutateurs (boîtiers d'encastrement) du commerce selon la norme DIN 49073-1 ou des boîtiers apparents selon la norme DIN 60670-1 (ex : Abox 025 ou Abox 040).

Respectez les câbles et les sections de câble admissibles dans ce contexte.

Le circuit auquel le dispositif et la charge sont raccordés doit être équipé d'un disjoncteur selon EN60898-1 (caractéristique de déclenchement B ou C, courant nominal 16 A maxi., capacité de coupure 6 kA mini., classe de limitation de l'énergie 3). Les directives d'installation selon VDE 0100/HD384 ou IEC 60364 doivent être respectées.

Refermez le boîtier apparent ou encastré à l'aide du cache approprié avant de remettre le disjoncteur en route.

Sections de câble autorisées pour le raccordement à l'actionneur de volet roulant :

Câble rigide [mm <sup>2</sup> ]	Câble flexible avec et sans embouts [mm <sup>2</sup> ]
0,75 – 1,50</td	